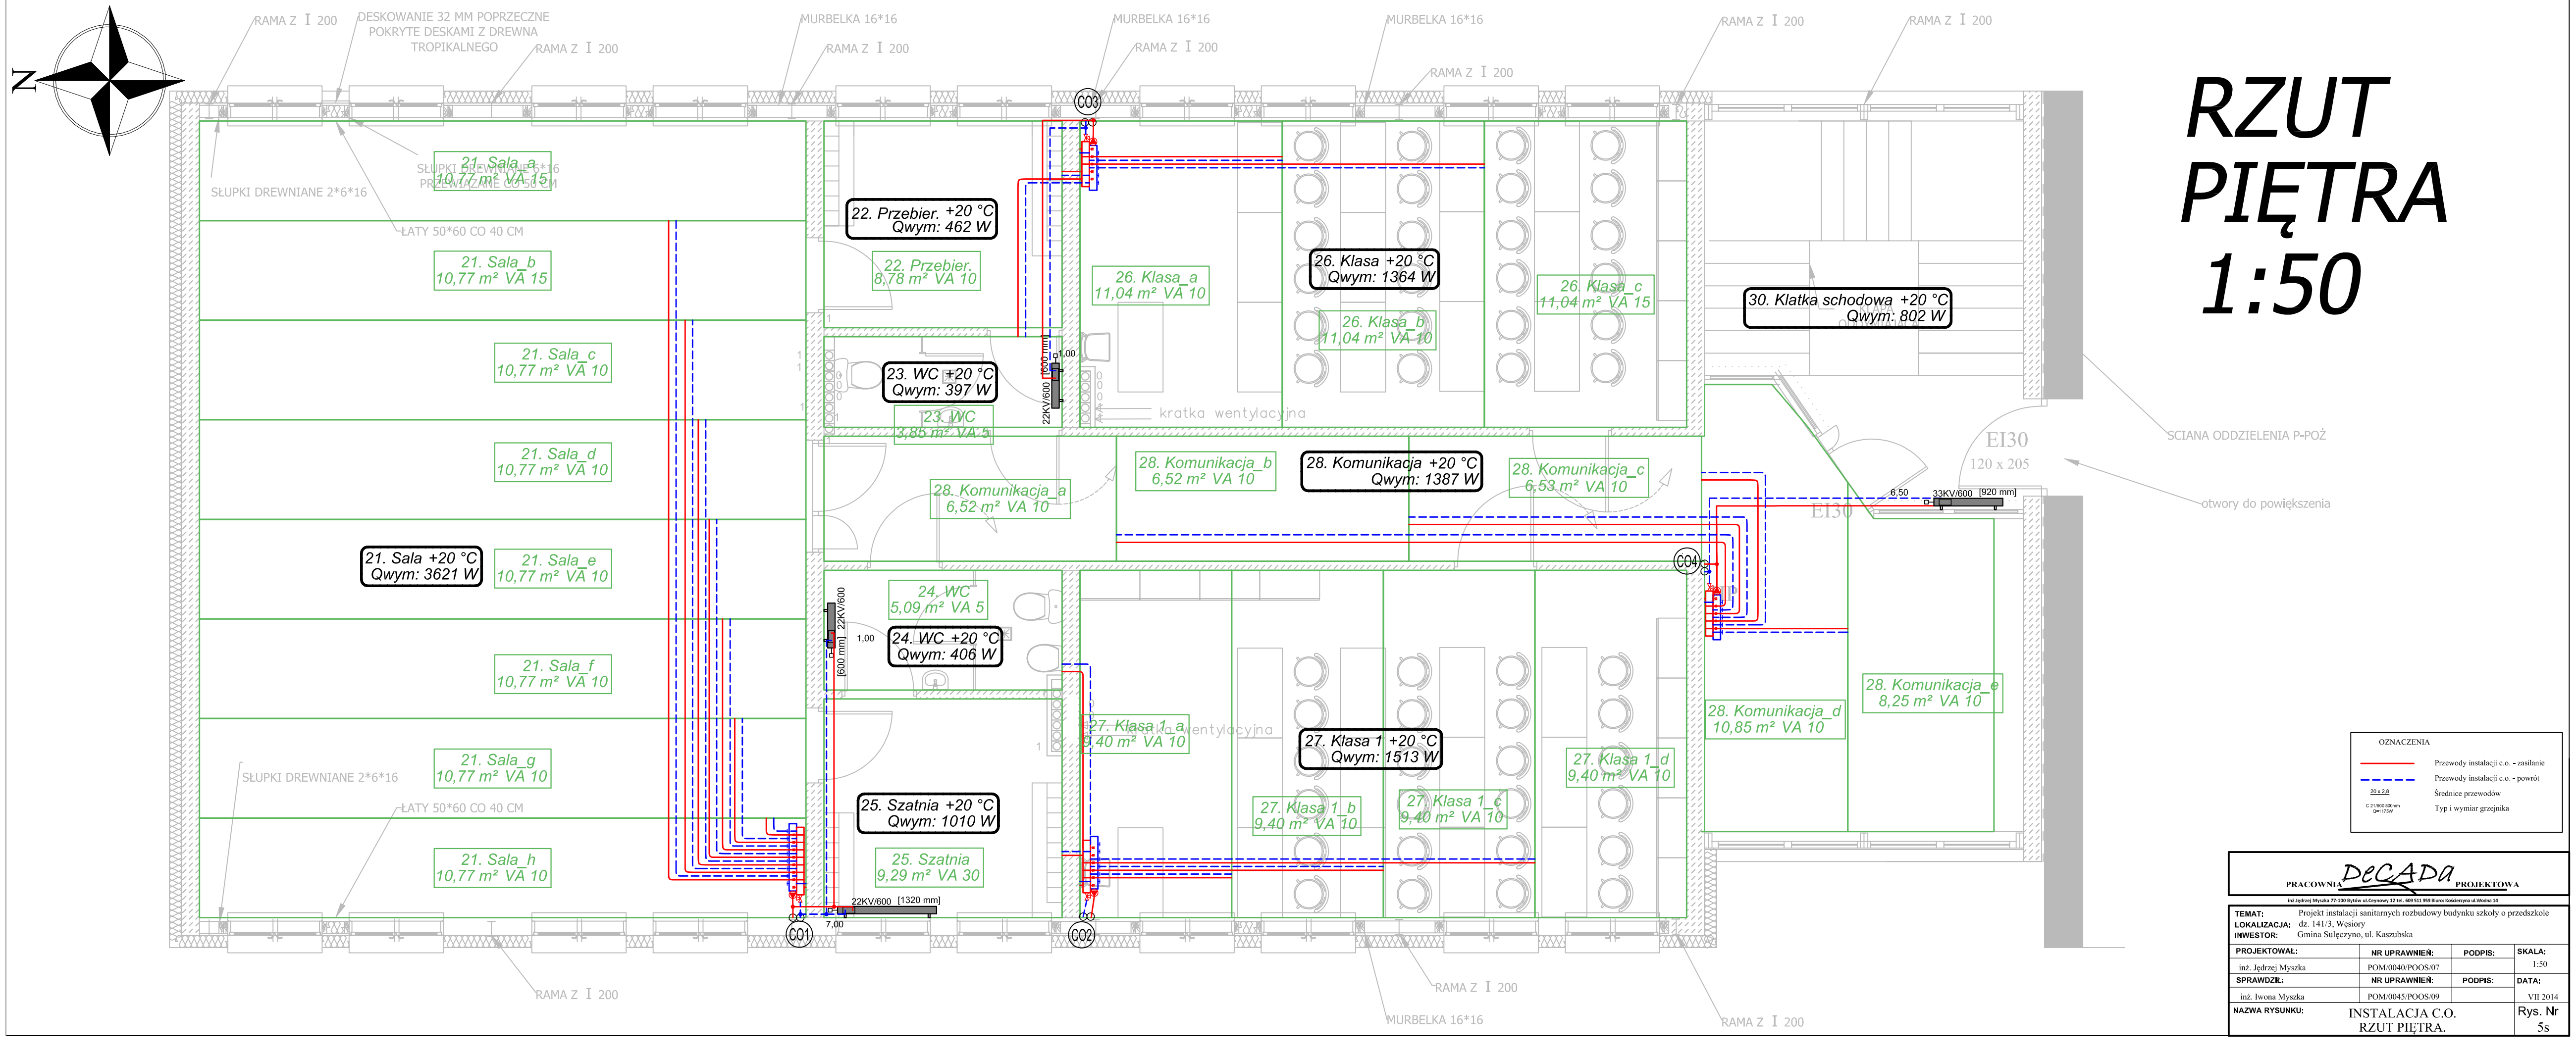

RZUT PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA

- Przewody instalacji c.o. - zasilanie
- Przewody instalacji c.o. - powrót
- 20 x 2,8 — Średnice przewodów
- C 2-1/600 600mm Qwn=1TSK — Typ i wymiar grzejnika

PRACOWNIA DeCADa PROJEKTOWA

inż.Jędrzej Myszka 77-100 Bytów ul.Czerwony 12 tel. 600 511 955 Biuro: Kościerzyna ul.Wodna 14

TEMAT:	Projekt instalacji sanitarnych rozbudowy budynku szkoły o przedszkole
LOKALIZACJA:	dz. 141/3, Wesiory
INWESTOR:	Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA:
inż. Jędrzej Myszka	POM/0040/POOS/07		1:50
SPRAWDZIŁ:	**NR UPRAWNIEŃ:**	**PODPIS:**	**DATA:**
inż. Iwona Myszka	POM/0045/POOS/09		VII 2014
NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJA C.O. RZUT PIĘTRA.		Rys. Nr 5s